
Dispositivos de puesta a tierra / Centros de media y alta tensión

Equipo con pinzas MPL para subestaciones

30906 PAT-MPL

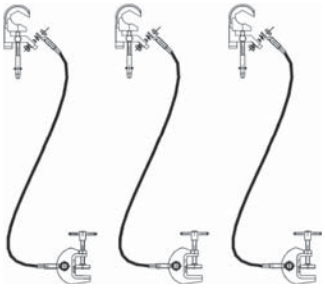


Pinzas MPL de aluminio con tornillo; amplio abanico de secciones/longitudes para adaptar ICC y alcance.


Conforme a la norma IEC 61230.



Compuesto por:

- 3 pinzas MPL de aleación de aluminio y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 5 y 45 mm y pletinas.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante. Sección y longitud según modelo.
- 3 tornos de puesta a tierra TT-50.
- 3 bolsas para el transporte y almacenamiento del equipo.

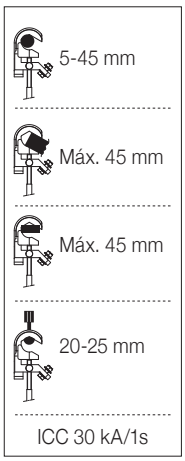



Selección de la pértiga:
Los equipos de puesta a tierra para alta tensión se suministran sin pértiga aislante. La pértiga debe seleccionarse en función de la tensión de la instalación, conforme a la normativa aplicable, para garantizar las distancias de seguridad y una correcta ergonomía durante las maniobras.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
680176	PAT-MPL/05006	50	6	12 kA/1s
680177	PAT-MPL/05007		7	
680178	PAT-MPL/05008		8	
680179	PAT-MPL/05009		9	
680180	PAT-MPL/05010		10	
680186	PAT-MPL/07006	70	6	19 kA/1s
680187	PAT-MPL/07007		7	
680188	PAT-MPL/07008		8	
680189	PAT-MPL/07009		9	
680190	PAT-MPL/07010		10	
680196	PAT-MPL/09506	95	6	25 kA/1s
680197	PAT-MPL/09507		7	
680198	PAT-MPL/09508		8	
680199	PAT-MPL/09509		9	
680200	PAT-MPL/09510		10	
680206	PAT-MPL/12006	120	6	30 kA/1s
680207	PAT-MPL/12007		7	
680208	PAT-MPL/12008		8	
680209	PAT-MPL/12009		9	
680210	PAT-MPL/12010		10	

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.