
Dispositifs de mise à la terre / Tableaux électriques basse tension

Équipement de mise à la terre et de court-circuit avec 4 pinces isolées PTA

30902 ECBT-PTA4

Version avec quatre pinces isolées PTA, conçue pour le court-circuit des trois phases et du neutre, pour connexion sur les têtes de vis placées sur les barres ou platines des tableaux électriques.

Conforme à la norme IEC 61230.

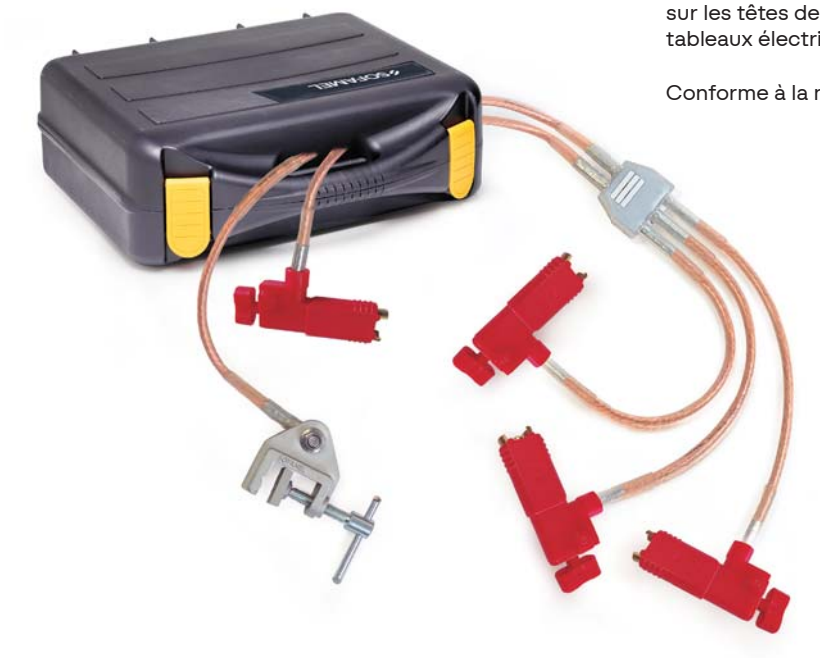



PTA



TT-38A

Composé de :

- 4 pinces isolées PTA pour le court-circuit des phases et du neutre.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 1,2 m, pour le court-circuit des phases.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 1,5 m, pour la mise à la terre du neutre.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC, section 25 mm², longueur 2 m, pour la mise à la terre.
- 1 connecteur de dérivation à 5 sorties.
- 1 étau de terre TT-38A.
- 1 mallette en plastique pour le transport et le stockage de l'équipement.

Code	Réf.	Section du câble (mm²)	Longueur (m)	⬡ / Ø max.	Intensité assignée ICC Max.
659150	**ECBT-PTA4**	25	1,2 / 1,5 / 2	8 - 22 mm	6,9 kA/1s